



Einsatzbericht: Explosiver Haushalt

Kartenausdruck des ABC-ErkkW auf der Anfahrt zur Einsatzstelle

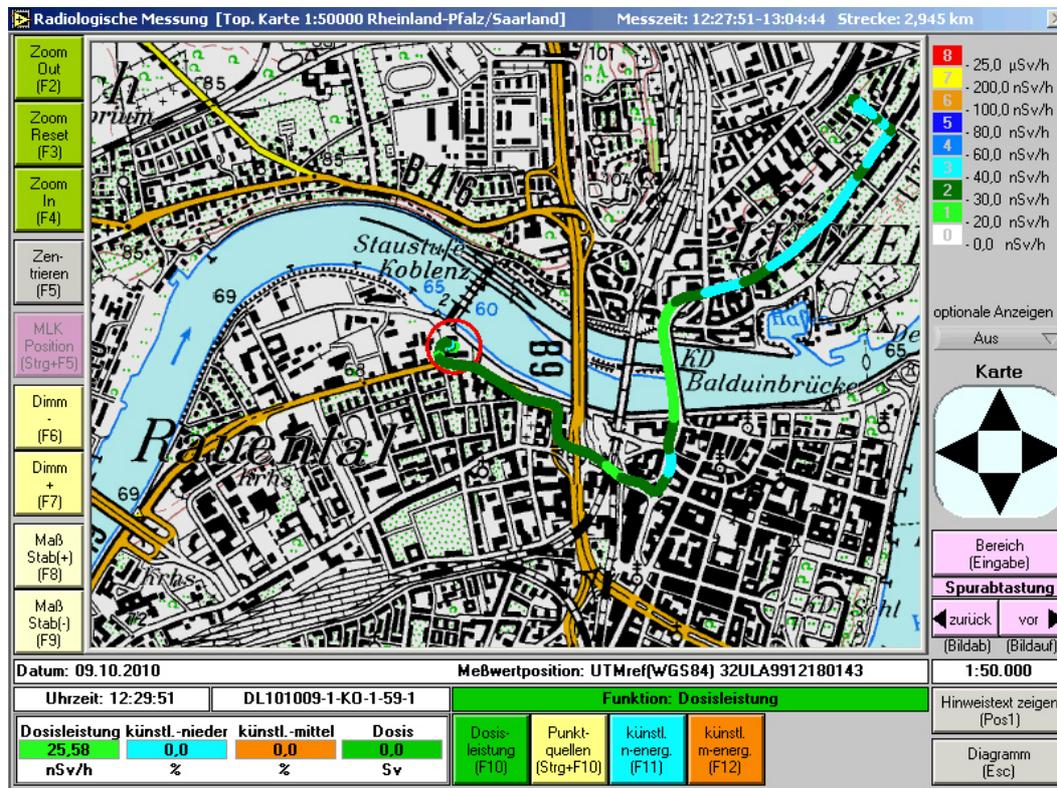

Diagrammausdruck des ABC-ErkkW auf der Anfahrt zur Einsatzstelle

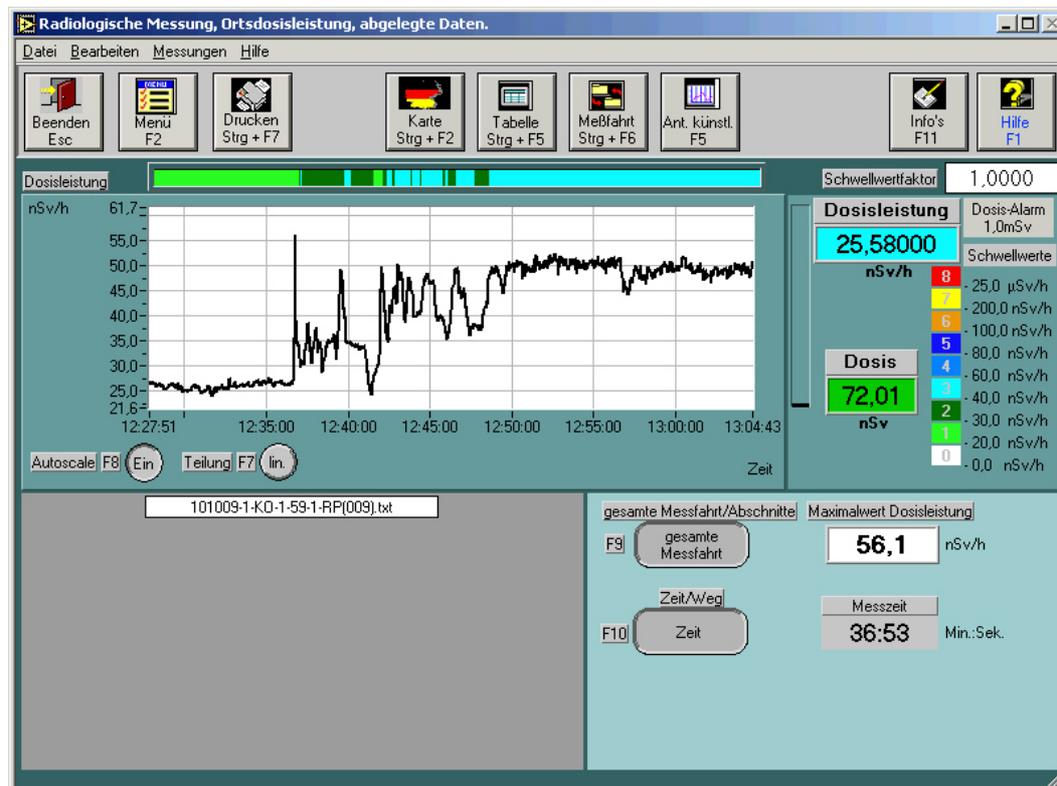

Gesamtprotokoll des Messergebnisses des Strahlenmesstrupps

Start der Messung: 091010 130529 S
Messung Nr.: 2
Ortskennung: KOBLENZ
Fahrzeugkennung: 1-59-1
Systembediener: Bediener1
Besatzung:

Beschreibung Startort: Im Hüttenstück, Neuendorf
Abgesetzter Bediener:
Meßgeräte:

EBERLINE-FH40G	11569
EBERLINE-FHZ672	0138
AUER-TOX-Meter	BZS-62130
BRUKER-RAID1	S/N 6467700010

09.10.2010 12:52:05

Messtrupp geht mit FH40G, PID, IMS & Mehrgasmessgerät Xam7000 vor. Radiologische Schutzausrüstung & Strahlenschutzüberwachung (Filmplakette & Dosiwarner) vom AB AS/Str ausgegeben.

09.10.2010 13:01:21 Messtrupp betritt das Gebäude

Kommentar: A-Messung vor der Haustüre 170 nSv/h - als INDEX 1 abgespeichert, C-Messungen sind alle negativ

09.10.2010 13:06:34 Messtrupp geht durch den Flur, über die Treppe zum 1.OG

Kommentar: A-Messung vor der Wohnungstüre (1.OG) 200 nSv/h - als INDEX 2 abgespeichert, C-Messungen sind alle negativ

09.10.2010 13:09:32 Messtrupp geht zum Lagerraum im 2.OG vor

Kommentar: A-Messung vor dem Lagerraum (2.OG) 130 nSv/h - als INDEX 3 abgespeichert, C-Messungen sind alle negativ

09.10.2010 13:11:02 Messtrupp geht zum Lagerraum im Kellergeschoß vor

Kommentar: A-Messung vor dem Lagerraum (Keller) 120 nSv/h - als INDEX 4 abgespeichert, C-Messungen sind alle negativ

09.10.2010 13:15:46 Messtrupp hat alle Flure abgemessen

09.10.2010 13:17:02 Messtrupp betritt die Wohnung

Kommentar: A-Messung im Wohnungsflur 212 nSv/h - als INDEX 5 abgespeichert, C-Messungen sind alle negativ

Hinweis: Die Wohnung ist total zugemüllt - teilweise bis 2m hoch, es sind diverse Chemikaliengefäße zu sehen - Messi-Wohnung!!! Anordnung vom GS Fachberater, Messsonden soweit wie möglich in die Zimmer vornehmen.

09.10.2010 13:20:12 Messtrupp meldet sich aus der Wohnung

Kommentar: A-Messung unverändert, C-Messung - das PID hat einen Alarm - Wir kommen hier nicht weiter, der Flur und 4 weitere Räume sind voller Gegenstände!

Hinweis: PID Alarm - 120 Skt „unbekannt“ an der Türe zum Schlafzimmer. Es sind mehrere Chemikaliengebilde unter den Müllbergen zu sehen. IMS und Xam 7000 messen nichts.

Beschreibung Stopport: Im Hüttenstück, Neuendorf

Abgesetzter Bediener:
101009-2-KO-1-59-1-RA(kom).txt

Zusammenfassende Kommentar zur abgesetzten Messung :

Im Anschluß an die Messfahrt wird eine abgesetzte A- & C-Messung durchgeführt. Der vorgehende Trupp, unter A-Schutzausrüstung und mit Strahlenschutzüberwachung misst das Wohnhaus frei. Vor der Wohnungstüre und den Lagerräumen keine erhöhten Messwerte. Anschließend geht der Messtrupp in die Wohnung vor - Messi-Wohnung. Am Eingang leicht erhöhte A-Messung - FH40G misst 212 nSv/h. Es ist kein Begehen der Wohnung möglich. Messsonden soweit wie möglich vorgenommen - positive C-Messung am Schlafzimmer, Chemikalien zu sehen, PID detektiert 120 Skt „unbekannt“ (keine Stoffbestimmung möglich).